

空気の流れをコントロール

最適な温熱環境と省エネルギー

サーバールーム気流改善



1

エアコンの消費電力を削減

節電値は40kwエアコン1台当り：約25万円/月*
年間で約300～500万円の削減*


*参考値。サーバールームの環境等により、実際の数値は変動します

2

エアコンの長寿命化

サーバー稼働状態でもエアコンのメンテナンスが可能
稼働エアコンのローテーションによりエアコンの長寿命化が図れます

■ 気流改善イメージ

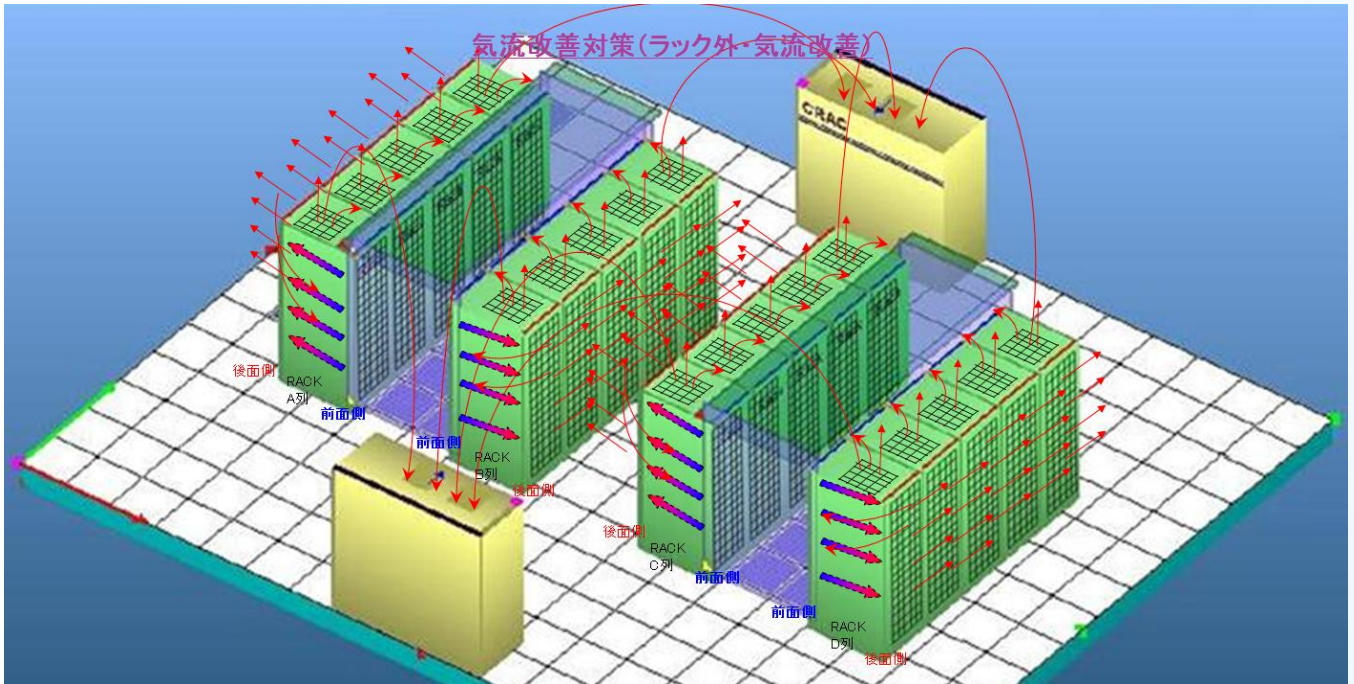

冷気を確実に機器へ
暖気を確実に空調へ
気流をコントロール

**機器の安定稼働が可能となり
空調ローテーションを行う
ことで節電につながります**